

CG-1000で

暑さ対策!



【高温障害一例 着果不良】



【カルシウム不足による 尻腐果】

「夏は送風機」「冬はCO₂施用機」の2刀流!


送風モードで3つの期待!

1. 外気を入れ、ハウス内に対流を起こします。
2. 換気を促進し、ハウス内に新鮮な空気を送ります。
3. 外気(400ppm)を利用したCO₂施用も可能です。

※送風モードは、手動スイッチのみです。タイマー機能はありません。



ダクトを使って
外気をハウス全体や株元に届けます!
※ダクト詳細は裏面をご覧ください。

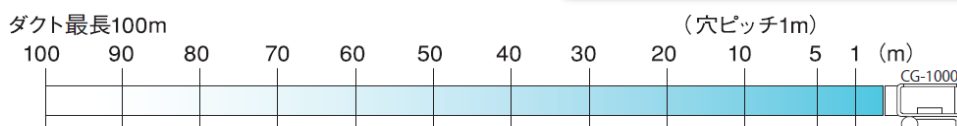


主要諸元

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 型式 | CG-1000 |
| 使用燃料 | 灯油(JIS 1号灯油) |
| 燃料消費量 | 3.6L/h |
| CO ₂ 発生量 | 8.96kg/h |
| 熱出力 | 35kW(30,100kcal/h) |
| 風量 | 45/52 (m ³ /min) [50/60HZ] |
| オイルタンク | 別売 |
| 外形寸法 | 高さ 746mm × 幅 554mm × 奥行 998mm |
| 質量 | 54kg |

| | |
|------|---|
| 電源電圧 | AC100V[50/60Hz] |
| 消費電力 | 点火時：275/377W[50/60Hz] |
| | 燃焼時：265/368W[50/60Hz] |
| ヒューズ | ガラス管ヒューズ 10A 250V(φ6.35 × ℓ30) |
| 安全装置 | 対震自動消火・炎監視・過負荷保護・ 過熱防止・ファン回転異常検知・ 異常高電圧検知・電圧低下検知・ 送風異常検知・モータ過熱保護・ 停電時安全・不完全燃焼警報 |
| 付属品 | 防災ダクト・ダクトバンド・ 給油ホース(5m) |

外形寸法図

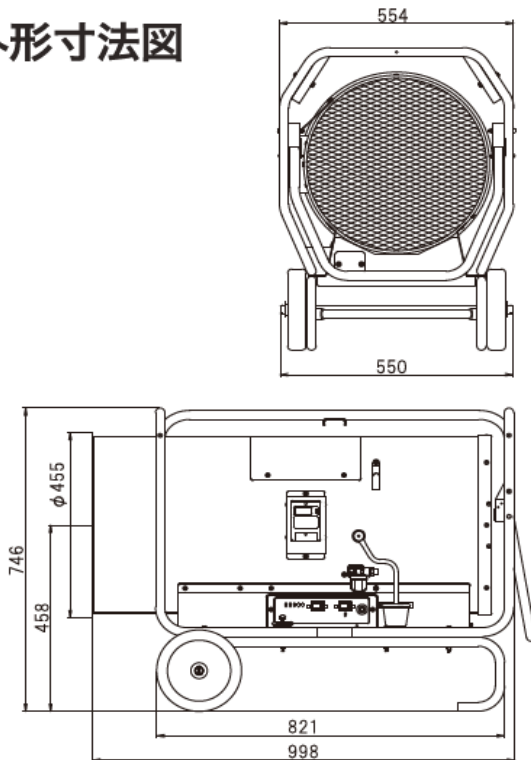

オプション



オイルタンク95L

品番：50288 105001



ビニールダクト

| | |
|-----|--|
| 穴あり | 長さ：100m 品番：22350 501-81 (折幅 720mm、穴ピッチ1m) |
| 穴あり | 長さ：50m 品番：22350 501-82 (折幅 720mm、穴ピッチ1m) |
| 穴なし | 長さ：100m 品番：22350 501-83 (折幅 720mm) |
| 穴なし | 長さ：50m 品番：22350 501-86 (折幅 720mm) |

注意事項

- 本製品は暖房用途で使用出来ません。
- ハウス内のCO₂濃度は1000ppm以下でご使用ください。
- 安全のため1時間あたりの運転率は50%以下でご使用ください。(例：1時間あたり30分以内)

静岡製機株式会社

北海道営業所 〒007-0804 北海道札幌市東区東苗穂4条3-4-12 TEL.(011) 781-2234
 東北営業所 〒989-6136 宮城県大崎市古川礎波3-1-14 TEL.(0229) 23-7210
 新潟営業所 〒950-0923 新潟市中央区姥ヶ山1-5-30 TEL.(025) 287-1110
 関東営業所 〒302-0017 茨城県取手市桑原1424-1 TEL.(0297) 73-3530
 中部営業所 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.(0538) 23-1725
 北陸営業所 〒920-0365 石川県金沢市神野町東52 TEL.(076) 249-6177
 関西営業所 〒661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東2-10-8 TEL.(06) 6432-7890
 中四国営業所 〒700-0975 岡山市北区今2-8-12 TEL.(086) 244-4123
 九州営業所 〒835-0004 福岡県みやま市瀬高町山門1841-1 TEL.(0944) 88-9793
 農機営業部 〒437-1121 静岡県袋井市諸井1300 TEL.(0538) 23-2822



ホームページアドレス <https://www.shizuoka-seiki.co.jp/>